
 <p>WZC Wodociąg Ziemni Cieszyńskiej Sp. z o.o.</p>	 Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne 43-460 Wisła, ul. Czarne 7 tel. 33 855 50 10	Strona 1 / 1
--	---	-----------------

Sprawozdanie z badań nr: 1455

Nazwa i adres klienta: Urząd Gminy Istebna
Istebna 1000

Urząd Gminy w Istebnej

Wpłynęło dnia ... 07.11.2018

Nr. Zał. 7

Miejsce pobierania: Koniaków SUW Jasiówka
woda podawana do sieci

Data pobierania: 2018-10-30

Data rozpoczęcia badań: 2018-10-30

Data zakończenia badań: 2018-11-02

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: Andrzej Łaszewski

Stan próbki: bez uwag

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	WP ¹
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ³	0	NPL/100 ml	0
Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ³	0	NPL/100 ml	0
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] ³	0	jtk/100 ml	0
Ogólna liczba mikroorg. 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] ³	5	jtk/1 ml	- ⁵
Mętność	PN EN ISO 7027 : 2003 [Z] ³	0.35	NTU	1
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 (metoda) ³	<5	mg/l Pt	- ⁵
Odczyn pH	PN-C-04540-01:1990 [Z] ³	7.68		6.5 - 9.5
Przewodność	PN EN 27888 : 1999 [Z] ³	295	µS/cm	2500
Zapach	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ³	<4	TON	--- ⁶
Smak	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ³	<4	TFN	--- ⁶

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki

¹Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)

²Znak "<" oznacza: poniżej.

³Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKIŚ-0615/2-1/2018 z dnia 02.05.2018 r.

⁵Bez nieprawidłowych zmian

⁶Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.


Uwagi: Brak uwag.

Sporządził:
Paweł Cieślak

Autoryzował:

PAŃSTWOWY INSPEKTOR
ds. uzdatniania wody
Helena Chrascina

koniec sprawozdania



WZC
Wodociąg
Ziemi
Cieszyńskiej
Sp. z o.o.


MLK *J*
Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne
43-460 Wisła, ul. Czarne 7
tel. 33 855 50 10

Strona
1 / 1

Sprawozdanie z badań nr: 1456

Nazwa i adres klienta: Urząd Gminy Istebna
Istebna 1000

Miejsce pobierania: Zbiornik Gańczorka
Bukowina

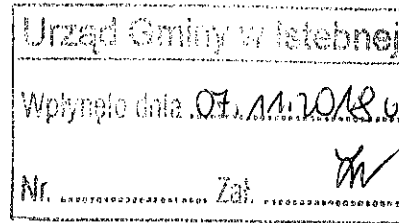

Data pobierania: 2018-10-30

Data rozpoczęcia badań: 2018-10-30

Data zakończenia badań: 2018-11-02

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: Andrzej Łaszewski

Stan próbki: bez uwag

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	WP ¹
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ³	0	NPL/100 ml	0
Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ³	0	NPL/100 ml	0
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] ³	0	jtk/100 ml	0
Ogólna liczba mikroorg. 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] ³	7	jtk/1 ml	- ⁵
Mętność	PN EN ISO 7027 : 2003 [Z] ³	0.36	NTU	1
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 (metoda) ³	<5	mg/l Pt	- ⁵
Odczyn pH	PN-C-04540-01:1990 [Z] ³	7.75		6.5 - 9.5
Przewodność	PN EN 27888 : 1999 [Z] ³	323	µS/cm	2500
Zapach	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ³	1	TON	--- ⁶
Smak	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ³	1	TFN	--- ⁶

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki

¹Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)

²Znak "<" oznacza: poniżej.

³Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKIŚ-0615/2-1/2018 z dnia 02.05.2018 r.

⁵Bez nieprawidłowych zmian

⁶Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Uwagi: Brak uwag.

Sporządził:
Paweł Cieślak

Autoryzował:
MARSZY INSPEKTOR
ds. uzdatniania wody
Helena Chraścina

koniec sprawozdania