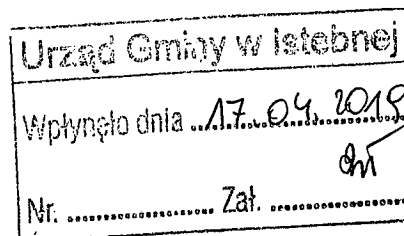


**Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne**43-460 Wisła, ul. Czarne 7
tel. 33 855 50 10Strona
1 / 1**Sprawozdanie z badań nr: 440**Nazwa i adres klienta: Urząd Gminy Istebna
Istebna 1000Miejsce pobierania: Szkoła podstawowa nr 1 w Jaworzynce
wodociąg lokalny

Data pobierania: 2019-04-09

Data rozpoczęcia badań: 2019-04-09

Data zakończenia badań: 2019-04-12

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: Andrzej Łaszewski

Stan próbki: bez uwag

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	WP ¹
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ³	0	NPL/100 ml	0
Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ³	0	NPL/100 ml	0
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] ³	0	jtk/100 ml	0
Ogólna liczba mikroorg. 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] ³	5	jtk/1 ml	- ⁵
Mętność	PN EN ISO 7027 : 2003 [Z] ³	0.51	NTU	1
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 (metoda) ³	<5	mg/l Pt	- ⁵
Odczyn pH	PN-C-04540-01:1990 [Z] ³	7.90		6.5 - 9.5
Przewodność	PN EN 27888 : 1999 [Z] ³	225	µS/cm	2500
Zapach	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ³	1	TON	--- ⁶
Smak	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ³	1	TFN	--- ⁶

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki

¹Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)²Znak "<" oznacza: poniżej.³Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKIŚ-0615/2-1/2018 z dnia 02.05.2018 r.⁵Bez nieprawidłowych zmian⁶Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Uwagi: Brak uwag.

Sporządził:
Paweł Cieślak

Autoryzował:

**Inspektor
ds. uzdatniania wody**

mgr inż. Alicja Cieślak

koniec sprawozdania