




Sprawozdanie z badań nr: 441

Nazwa i adres klienta: Urząd Gminy Istebna
Istebna 1000

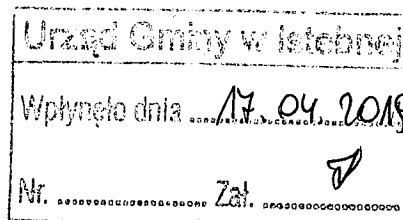

Miejsce pobierania: Gimnazjum w Istebnej
wodociąg lokalny

Data pobierania: 2019-04-09

Data rozpoczęcia badań: 2019-04-09

Data zakończenia badań: 2019-04-12

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: Andrzej Łaszewski

Stan próbki: bez uwag

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	WP ¹
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ²	0	NPL/100 ml	0
Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 [Z] ²	0	NPL/100 ml	0
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] ²	0	jtk/100 ml	0
Ogólna liczba mikroorg. 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] ²	16	jtk/1 ml	- ⁴
Mętność	PN EN ISO 7027 : 2003 [Z] ²	0.50	NTU	1
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 (metoda ²)	10	mg/l Pt	- ⁴
Odczyn pH	PN-C-04540-01:1990 [Z] ²	7.09		6.5 - 9.5
Przewodność	PN EN 27888 : 1999 [Z] ²	68	µS/cm	2500
Zapach	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ²	1	TON	--- ⁵
Smak	ILB-7 wyd. 3 z 02.01.2013 [Z] ²	1	TFN	--- ⁵

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki

¹Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)

²Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKIŚ-0615/2-1/2018 z dnia 02.05.2018 r.

⁴Bez nieprawidłowych zmian

⁵Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Uwagi: Brak uwag.

Sporządził:
Paweł Cieślak

Autoryzował:
Inspektor
ds. uzdatniania wody
Alicja Cieślak
mgr inż. Alicja Cieślak

koniec sprawozdania